


Tilslutning af 1-signal 3-vejs ventil for brugsvandsprioritering til Axen varmepumper

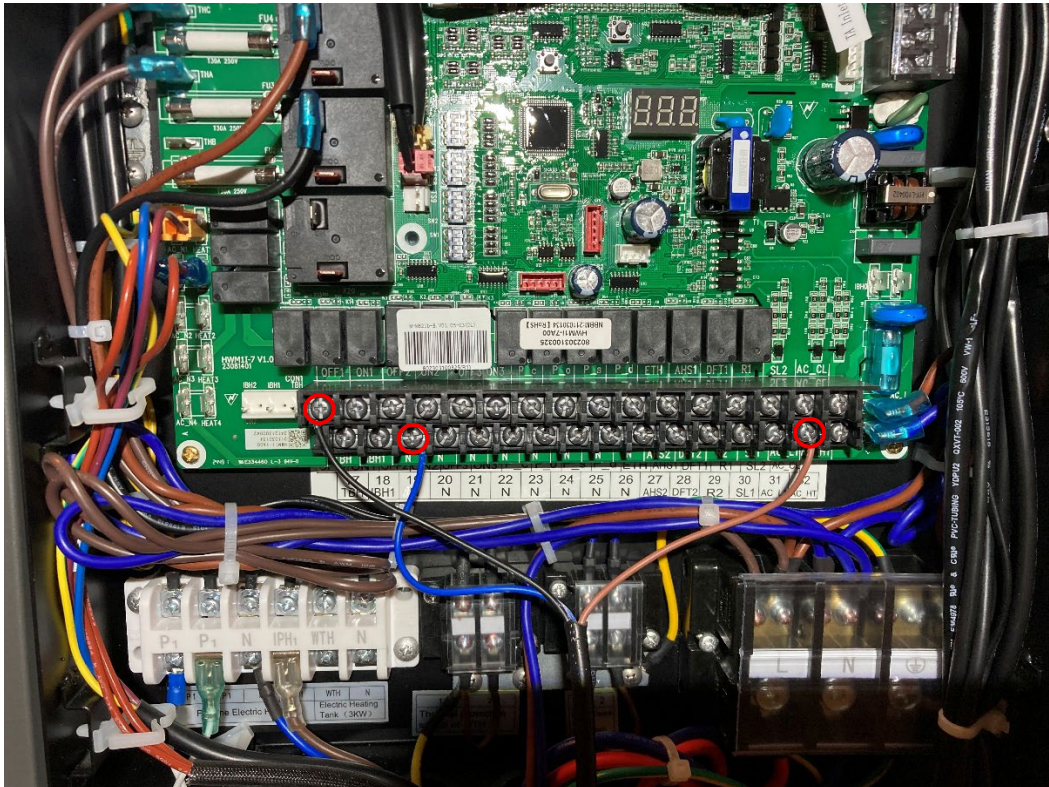


Sort ledning på klemme 1

Blå ledning på klemme 19

Brun ledning på klemme 31

Ved spænding på sort ledning: flow gennem port A.

Ved spændingsløs på sort ledning: flow gennem port B.

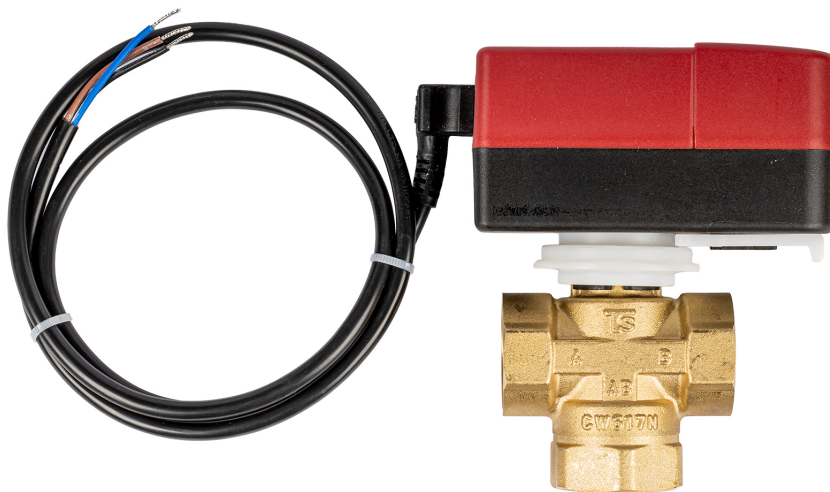

Port AB (altid åben) mod varmekilde.

Port A mod VVB.

Port B mod buffer.